


# BRANDTÆPPE – DS/EN 1869:2019

- Brandtæppe testet og godkendt i henhold til DS/EN 1869:2019

Varenr.: MR7700

Brandklasse				
Brandtæppe		•		
B-brand:	Brandbare væsker			

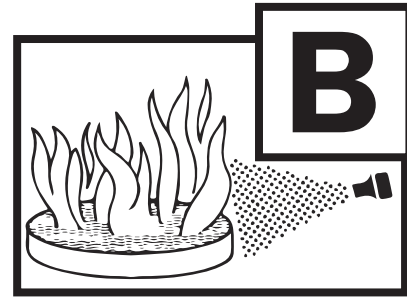

## Til slukning af specielt væskebrande

Loteks godkendte brandtæppe er den optimale løsning, når der opstår brand i mindre enheder af væsker som f.eks. i frituregryder, olietønder, tromler etc. Ligeledes er brandtæppet den bedste indsats mod brand i og på personer.

Brandtæppet kvæler hurtigt og effektivt ilden ved at forhindre tilstrømningen af ilt. Hvor konventionelle håndildslukkere kan gøre skade i indsatsen ved brand i og på personer, sikrer tæppet en hurtig slukning uden negative følgevirkninger.

Generelt vil en indsats med et brandtæppe give minimalt omfang af følgeskader.

Brandtæppet er vævet af glasgarn med en tykkelse på 0,4 mm. Tæppet er smidigt, stærkt, meget let og har et meget højt smeltepunkt.

## Let og hurtigt tilgængeligt

Brandtæppet kan monteres på en væg, et skab eller lignende.

Leveres i kunststofboks med åbning i bunden.

Brandtæppet har påsyet to bændler, der giver let og hurtig udtagning af brandtæppet.



# BRANDTÆPPE – DS/EN 1869:2019


- Brandtæppe testet og godkendt i henhold til DS/EN 1869:2019

## Specifikationer:

Varenummer:			MR 7700
Materialetype:			TG-430 TS
Længde			1.800 mm
Bredde			1.200 mm
			2,16 m <sup>2</sup>
Tykkelse			0.4 mm
Vævning			Brudt twill 1/3
Garn	Kædetråd		EC9-68 x 2 z 80
	Skud		EC9-136 z 28
Trådtæthed per cm	Kædetråd		19,0
	Skud		11,0
Trækstyrke N/5 cm	Kædetråd		≥4300
	Skud		≥2500
Vægt			0,960 kg
Max temperatur			600° C
Standard			DS/EN 1869:2019



## MÅL PÅ BOKS TIL BRANDTÆPPE

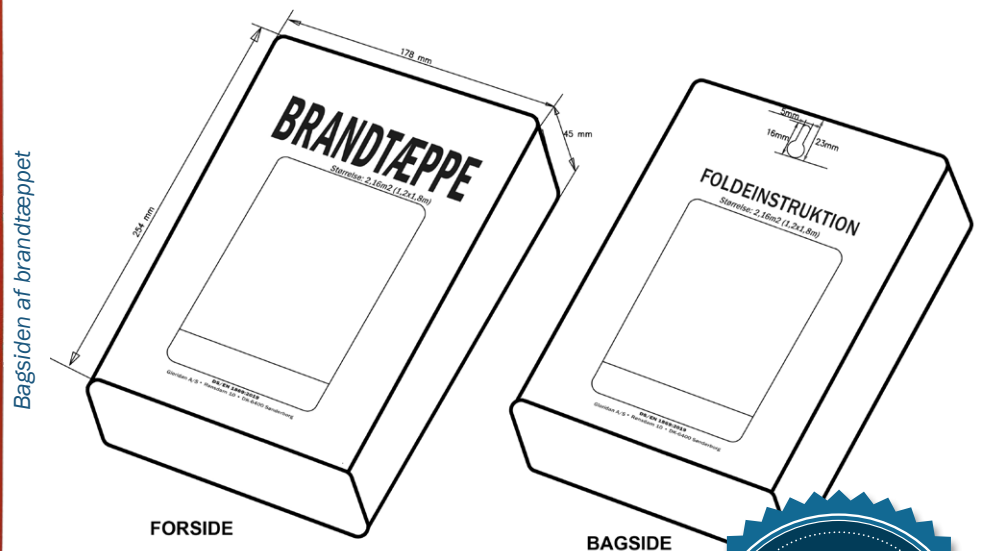

**BRAND  
REDNING  
SIKKERHED**

Med mere end 40 års erfaring er Lotek A/S i dag en af landets førende leverandører af løsninger indenfor brand, redning og sikkerhed. Virksomhedens egne agenturer på systemkomponenter af højeste kvalitet, sikrer vores kunder den rigtige kvalitet til den rigtige pris.

